



170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2016M2659

认证委托人 上海海洋泵阀制造有限公司

产品型号名称 XBD9.9/70G-DL (立式多级消防泵组) 电动机消防泵组

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

No : Zb2016M2659

共 08 页 第 01 页

产品名称	电动机消防泵组	型 号	XBD9.9/70G-DL(立式多级消防泵组)
认证委托人	上海海洋泵阀制造有限公司	检验类别	型式试验
生产者	上海海洋泵阀制造有限公司	生产日期	2015 年 06 月 03 日
生产企业	上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	1 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2016 年 08 月 09 日
检验依据	GB 6245—2006《消防泵》 CNCA-C18-03: 2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	全 检		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。  签发日期 2017 年 08 月 21 日		
备 注	本产品属于电动机消防泵组 XBD8.8/15—100DL 系列产品，其型式试验报告编号为：Zb201231461。		

批准: 施晓

审核: 朱赞

编制: 顾文

国家消防装备质量监督检验中心 检验报告

№ : Zb2016M2659

共 08 页 第 02 页

认证委托人	上海海洋泵阀制造有限公司		
通讯地址	上海市松江区玉佳西路 84 号		
联系电话	021-63546554	传 真	021-33550508

产品照片



产品名称: 电动机消防泵组

型号规格: XBD9.9/70G-DL (立式多级消防泵组)

生产企业: 上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

国家消防装备质量监督检验中心

检 验 报 告

No : Zb2016M2659

共08页 第03页

一、产品铭牌内容

- | | |
|--------------------|---|
| 1. 产品名称: | 电动机消防泵组 |
| 2. 型号规格: | XBD9.9/70G-DL (立式多级消防泵组) |
| 3. 工况参数: | 额定流量:70L/s; 额定压力:0.990MPa; 3个叶轮; 吸深:1m。 |
| 4. 泵轴额定转速: | 1450r/min |
| 5. 最大工作压力: | ≤1.386MPa |
| 6. 最大允许进口压力: | 0.40MPa |
| 7. 150%额定流量下的出口压力: | ≥0.644MPa |
| 8. 电动机功率: | 132kW |
| 9. 生产者和/或生产企业: | 上海海洋泵阀制造有限公司/上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司 |
| 10. 产品标准号: | GB 6245-2006 |
| 11. 警告用语: | 1、严禁无液空转;2、检查电机转向应顺时针转;3、检查泵及管道内有无影响泵运行的杂物;4、起动前需先将泵内空气排尽;5、严禁在低扬程、大流量工况下,电机长时间超负荷运行;6、超流量、超电流,应急时调节本泵出口阀门流量大小,保持本泵电流正常;7、初次使用或长时间停用时,必须手工将泵轴盘动数圈后,再开机。 |

二、产品特性描述

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. 电动机的型号规格: | YX3-315M-4, 132kW, 380V |
| 2. 变速机构的型号规格
(适用时): | / |

三、产品关键件描述

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. 电动机的型号规格:
(适用于潜水、深井消防泵组) | / |
| 2. 电动机的生产企业:
(适用于潜水、深井消防泵组) | / |

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2016M2659

产品型号：XBD9.9/70G-DL

共 08 页 第 04 页

序号	检验项目			标准要求	检验结果	备注
1	主要技术参数	工况 1	额定流量 (L/s)	≥70.00	70.05	吸深 1m
			额定压力 (MPa)	0.990~1.040	0.997	
		工况 2	流 量 (L/s)	≥105.00	105.20	
			压 力 (MPa)	≥0.644	0.835	
		最大工作压力 (MPa)		≤1.386	1.064	
2	泵			泵组选用的泵均应经过型式检验，并符合本标准的规定。	合 格	
3	原动机			选用的原动机均应经过定型鉴定并符合相关标准的规定。	合 格	
4	结构要求	紧固件、自锁装置		紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动。	合 格	
		操纵机构、指示牌		操纵机构应轻便可靠，各操纵手柄应设置指示牌，指示牌应由抗腐蚀材料制成。指示牌上文字的高度应不小于 3mm，压制或蚀刻的深度应不小于 0.2mm。	合 格	
5	外观质量			1. 所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。 2. 泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂 GB/T 3181—1995 中表 2 给出的 R03 大红漆。涂层质量应符合 QC/T 484—1999 表 1 的 TQ1 甲级的规定。	合 格	

国家消防装备质量监督检验中心

检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2016M2659

产品型号：XBD9.9/70G-DL

共 08 页 第 05 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	备注
6	连续运转试验	原动机和功率输出装置应符合下列要求： a) 工作正常，无漏水、漏油现象； b) 发动机出水温度和机油温度应符合规定要求； c) 功率输出装置的润滑油温度应低于润滑油的最高允许工作温度； d) 功率输出装置输出端轴承座温度不应超过100℃； e) 电动机的工作电压、工作电流及轴承座温度应在允许的工作范围内。	合格	
7	联轴器	1. 联轴器应能承受20次启动循环试验，性能试验前、后各10次。联轴器应： a) 维持安装位置； b) 维持轴的完整性； c) 没有出现明显的磨损或改变而无法使用，引发对人员伤害，或造成对联轴器或轴的损坏，以致影响连接效率，削弱预期的使用目的。 2. 应有联轴器防护装置。 3. 联轴器应采用铸钢或不锈钢材料。 4. 联轴器宜采用梅花形弹性联轴器，联轴器弹性件宜采用聚氨酯橡胶材料。	合格	
8	电动机消防泵组 其他要求	应在6.4.3.2要求的工况下，运转30min，工作正常，电动机无过度发热等的异常现象，电动机的轴承座温度应在允许的工作范围内。	合格	

国家消防装备质量监督检验中心

检验结果汇总表

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2016M2659

产品型号：XBD9.9/70G-DL

共 08 页 第 06 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	备注
9	标志	1. 每台消防泵具有固定安置的铭牌，铭牌应由抗腐蚀材料制成并置于易见位置。 2. 铭牌的表面积应不小于 80cm^2 ，铭牌上文字的高度不小于 3mm，压制或蚀刻的深度应不小于 0.2mm。 3. 消防泵组铭牌上须标明： a) 产品名称； b) 产品型号； c) 工况参数（满足 6.4 的内容）； d) 原动机功率； e) 企业名称； f) 生产日期； g) 所符合的标准。	合格	
以下空白。				

检验结果汇总表 性能试验

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司

No： Zb2016M2659

产品型号：XBD9.9/70G-DL

共 08 页 第 07 页

序号	流量 (L/s)	压力 (MPa)	轴功率 (kW)	泵效率 (%)	备注
1	0.00	1.064	50.04	0.0	泵额定转速为 1450r/min
2	15.96	1.060	58.72	28.8	
3	22.30	1.059	63.57	37.2	
4	31.95	1.055	68.91	49.0	
5	42.44	1.050	77.05	57.9	
6	49.15	1.045	81.58	63.1	
7	55.42	1.034	85.87	66.9	
8	64.63	1.017	92.13	71.6	
9	70.05	0.997	96.21	73.0	
10	78.13	0.973	101.55	75.4	
11	84.56	0.948	106.66	75.8	
12	96.10	0.903	113.59	77.2	
13	105.20	0.835	120.62	73.9	

备注：吸深 1m。以下空白。

检验结果汇总表 性能曲线

生产企业：上海海洋泵阀制造有限公司温州分公司


产品型号：XBD9.9/70G-DL

No： Zb2016M2659

共 08 页 第 08 页

P (MPa □)

η (%) $\triangle$, N(kW $\diamond$)

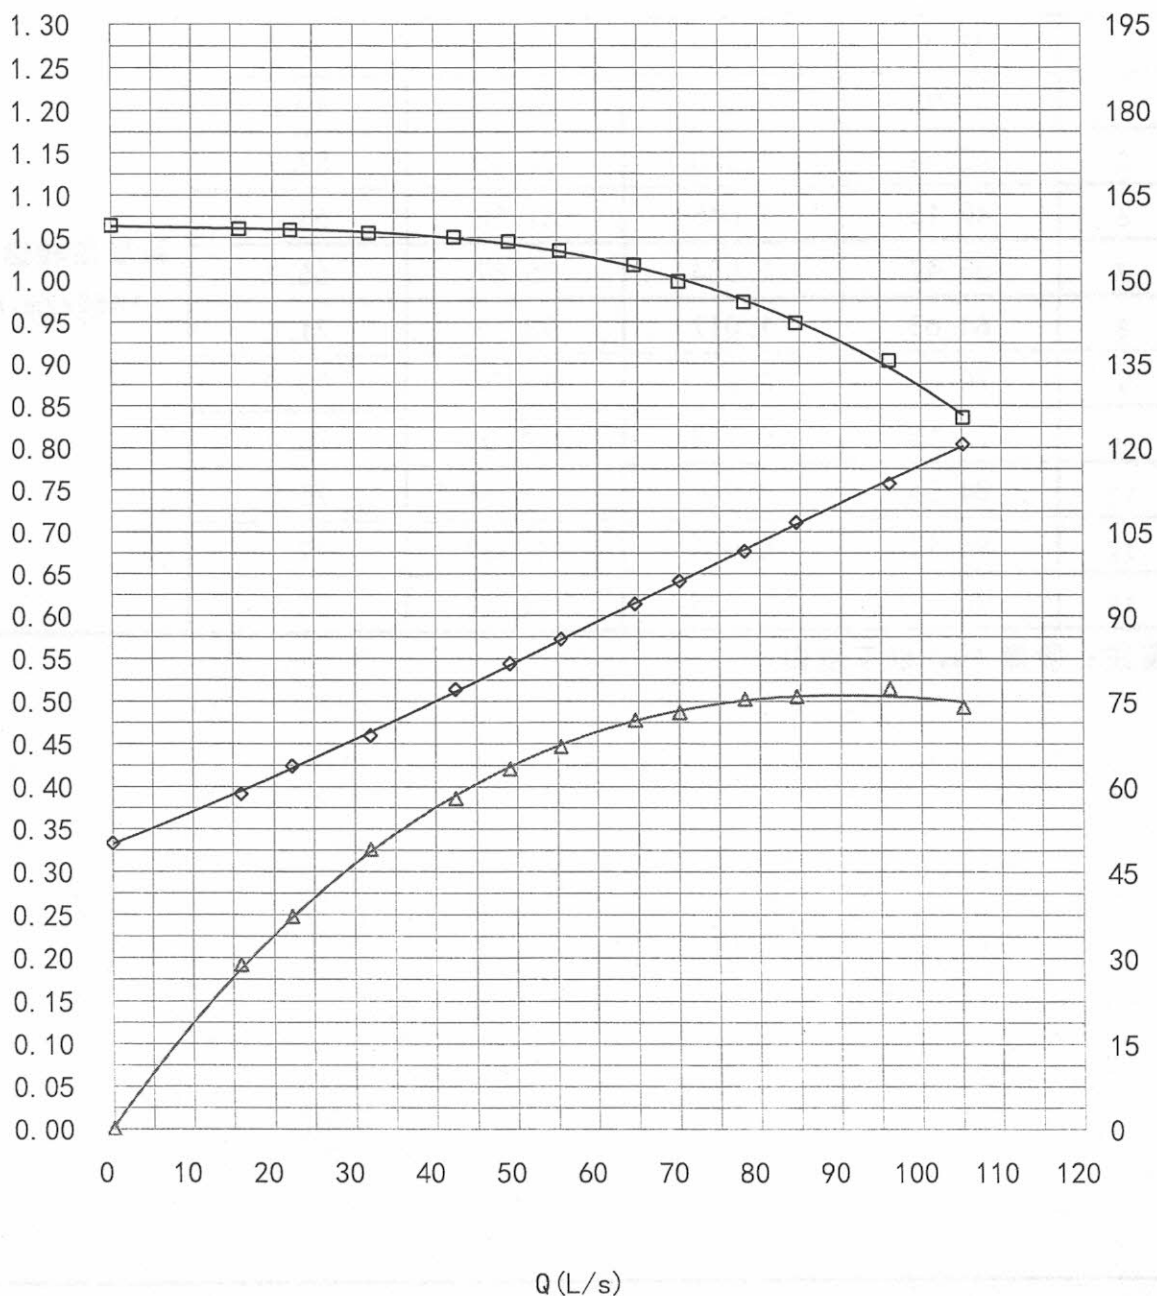

国家消防装备质量监督检验中心